

Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

**ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ШУМЕН**

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

От „ВИАС“ ЕООД, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А, ЕИК 127029365, тел: + 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837, e-mail: office@vivaplast.net

(име, фирма, длъжност)

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на: „ПУП за елементи на техническата инфраструктура: Обект: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ ХХ, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51“

(наименование на плана/програмата)

Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: „ВИАС“ ЕООД, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А, ЕИК 127029365, тел: + 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837, e-mail: office@vivaplast.net

Пълен пощенски адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А

Телефон, факс и адрес на електронна поща: тел: + 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837, e-mail: office@vivaplast.net

Лице за връзка: Веско

Василев – Управител

Пълен пощенски адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А

2. Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт

ПУП за елементи на техническата инфраструктура: Обект: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ ХХ, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51" се изготвя на основание РЕШЕНИЕ № 101 по протокол № 5 от 27.02.2020 г. на заседание на Общинския съвет ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV на “Фабрика за алуминиеви профили” в УПИ ХХ, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“. /Приложение № 2/.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Подробният устройствен план е безсрочен и е валиден до следващо предвидено изменение. Етапите по изпълнение на ПУП включват:

- Изготвяне на ПУП-ПП и специализирана план - схема за енергоснабдяване към действащия ПУП в рамките на урбанизираната територия;
- Одобряване на ПУП-ПП;
- Изготвяне на инвестиционен проект;
- Издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;
- Изграждане на външното ел. трасе;
- Въвеждане в експлоатация на външно ел. трасе.

в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии), с посочване на съответните области и общини:

Планът обхваща:

1. Парцеларен план - през поземлени имоти от землището на гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен, представляващи полски пътища, пасища и в сервитутите на пътища от републиканската мрежа - И клас - предимно в банката, без да се допуска преминаване през земеделски земи.

ОПИСАНИЕ НА ТРАСЕТО: Преминава през поземлени имоти, както следва:

- ПИ 83510.53.6, ПИ 83510.53.15, ПИ 83510.53.41, ПИ 83510.665.140 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път;
- ПИ 83510.53.7 с НТП: За път от републиканската пътна мрежа;
- ПИ 83510.53.11, ПИ 83510.665.139 с НТП: Друг вид земеделска земя;
- ПИ 83510.53.13 с НТП: Пасище;
- ПИ 83510.665.136 с НТП: За линии на релсов транспорт;
- ПИ 83510.63.15 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път
- ПИ 83510.63.2 с НТП: Изоставена орна земя.

II. Специализирана план - схема за енергоснабдяване – в урбанизираната територия на гр. Шумен, общ. Шумен

ОПИСАНИЕ НА ТРАСЕТО: Премайнава през поземлени имоти, както следва:

- ПИ 83510.58.11, ПИ 83510.665.130 с НТП: За първостепенна улица;
- ПИ 83510.665.84 с НТП: За животновъден комплекс;
- ПИ 83510.665.114 с НТП: За друг озеленени площи;
- ПИ 83510.665.115 с НТП: За линии на релсов транспорт;
- ПИ 83510.665.125, ПИ 83510.692.61, ПИ 83510.693.18, ПИ 83510.693.47 с НТП: За второстепенна улица;

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО: 3271,38м. - между върхове на чупките от 1 - 115.

В *Приложение № 3.* е приложен кадастрален регистър на недвижимите имоти в гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510, община Шумен, област Шумен.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

Настоящия план представлява „ПУП за елементи на техническата инфраструктура: Обект: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51“.

Планът обхваща:

I. Парцеларен план - през поземлени имоти от землището на гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен, представляващи полски пътища, пасища и в сервитутите на пътища от републиканската мрежа - II клас - предимно в банкетата, без да се допуска преминаване през земеделски земи.

ОПИСАНИЕ НА ТРАСЕТО: Премайнава през поземлени имоти, както следва:

- ПИ 83510.53.6, ПИ 83510.53.15, ПИ 83510.53.41, ПИ 83510.665.140 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път;
- ПИ 83510.53.7 с НТП: За път от републиканската пътна мрежа;
- ПИ 83510.53.11, ПИ 83510.665.139 с НТП: Друг вид земеделска земя;
- ПИ 83510.53.13 с НТП: Пасище;
- ПИ 83510.665.136 с НТП: За линии на релсов транспорт;
- ПИ 83510.63.15 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път;
- ПИ 83510.63.2 с НТП: Изоставена орна земя.

II. Специализирана план - схема за енергоснабдяване – в урбанизираната територия на гр. Шумен, общ. Шумен

ОПИСАНИЕ НА ТРАСЕТО: Премайнава през поземлени имоти, както следва:

- ПИ 83510.58.11, ПИ 83510.665.130 с НТП: За първостепенна улица;
- ПИ 83510.665.84 с НТП: За животновъден комплекс;
- ПИ 83510.665.114 с НТП: За друг озеленени площи;
- ПИ 83510.665.115 с НТП: За линии на релсов транспорт;
- ПИ 83510.665.125, ПИ 83510.692.61, ПИ 83510.693.18, ПИ 83510.693.47 с НТП: За второстепенна улица;

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО: 3271,38м. - между върхове на чупките от 1 - 115.

В землището на гр. Шумен са разположени териториите на следните защитени зони:

- BG0000501 Голяма Камчия Защитена зона по директивата за местообитанията
- BG0000602 Кабиюк Защитена зона по директивата за местообитанията
- BG0000104 Провадийско - Роякско плато Защитена зона по директивата за местообитанията
- BG0002038 Провадийско-Роякско плато Защитена зона по директивата за птиците
- BG0000382 Шуменско плато Защитена зона по директивата за местообитанията

Националната екологична мрежа (НЕМ) се изгражда според изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Нейните цели са: дългосрочно опазване на биологичното, геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линееене и зимуване на дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участие на Република България в европейските и световни екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии.

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места.

Към настоящият момент в България са обявени 1015 защитени територии, които обхващат приблизително 5,3 % от територията на страната. Според Закона за защитените територии, защитените територии са 6 категории: резервати (55), национални паркове (3), природни забележителности (348), поддържани резервати (35), природни паркове (11), защитени местности (563).

В близост на трасето не са разположени елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

- По време на строителните дейности – не се очаква въздействие, тъй като се извършват в рамките на имотите, които са на отстояние от защитените зони и в тях не се срещат характерните видове растения и животни.
- По време на експлоатацията – трасето на електропровода ще е подземно, което не предполага влияние върху засегнатите терени от гледна точка на флората и фауната.

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време на експлоатацията на обекта.

Най - близкият водоприемник, който е определен като "чувствителна зона" за района на гр. Шумен е р. Теке дере. Същият отстои на 600 м в южна посока спрямо засегнатите имоти от ПУП-ПП.

В Република България чувствителните зони са определени със Заповед № РД-970/28.07.2003 г на Министъра на околната среда и водите, като за Черноморски район за басейново управление в повърхностни водни обекти са както следва:

- „Всички водни обекти във водосбора на Черно море на територията на Р България“;

Трасето не попада в чувствителна зона по отношение повърхностни води и няма да окаже негативно влияние.

Планът не е свързан с формиране на нови производствени отпадъчни води.

Планът „ПУП за елементи на техническата инфраструктура: Обект: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51""", няма да окаже въздействие върху елементите на НЕМ. Като доказателство за това са предложените мерки за намаляване на въздействието върху околната среда - Таблица № 6-1 " Мерки за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана , в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве" от Приложение 1.

д) Основни цели на плана/програмата

Обект "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51" с възложител "ВИАС" ЕООД ще се реализира на основание РЕШЕНИЕ № 101 по протокол № 5 от 27.02.2020 г. на заседание на Общинския съвет ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV на “Фабрика за алуминиеви профили” в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“. /Приложение № 2/, като окончателен проект с обем и съдържание за:

- Парцеларен план по чл. 110 ал.1 т.5 от ЗУТ за частта извън урбанизираната територия съгласно чл.53 ал.5 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми И планове /издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ бр.57 от 2001 год., изм. бр.68 от 03.08.2004 год./
- Специализирана план - схема за енергоснабдяване към действащия ПУП в рамките на1 урбанизираната територия - регулационните граници на гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен по чл.108 ал.2 от ЗУТ и чл.48 ал.2 т.4 буква "ж" от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Задачите които се разрешават с реализирането му са свързани с :

- осигуряване възможност за присъединяване към изградената електропреносна мрежа.
- определяне обхвата на възникващите сервитути и ограничен режим на ползване на имотите, през които преминава трасето, във връзка с изискването за определяне на обезщетение по чл.193 ал. 8 от ЗУТ преди издаване на заповедите по чл.193 ал.4 от ЗУТ.

е) Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции)

Реализирането на ПУП ще се осъществи само със средства на инвеститора.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма за участие на обществеността

Етапите по изпълнение на ПУП-ПП включват следните проектни срокове:

- Изготвяне на ПУП-ПП – юли 2020 г.
- Одобряване на ПУП-ПП – юли 2020 г.
- Изготвяне на инвестиционен проект – юли 2020 г.
- Издаване на разрешение за строеж – юли 2020 г.
- Монтажна дейност – август 2020 г.
- Въвеждане в експлоатация – септември 2020 г.

Изготвянето на ПУП – ПП е в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и произтичащата от него процедура по реда на глава шеста от ЗООС. Според разпоредбите на ЗУТ, за подробните устройствени планове не се изисква провеждането на обществено обсъждане.

При решение на РИОСВ-Шумен, че е необходимо извършване на екологична оценка на плана, включително при необходимост от провеждане на обществено обсъждане (съгласно разпоредбата на чл. 21 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми), сроковете на процедурата ще са съобразно изискванията на цитираната наредба.

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Компетентен орган по процедурата по екологична оценка съгласно разпоредбите на Чл. 129, ал.2 от ЗУТ, Чл. 10, ал. 2 т.1 от ЗООС, и съгласно чл. 4, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, е РИОСВ – Шумен. Контрол по прилагане на плана и спазване на заложените мерки и условия във връзка с опазване на компонентите на околната среда се извършва от РИОСВ - Шумен.

Орган за прилагане на плана – Община Шумен

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Орган за одобряване на плана - Общински съвет към Община Шумен.

5. (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС, поради следните основания (мотиви):

Моля, да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО) в случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с яснотата относно параметрите на инвестиционното предложение изложени в процедурите до момента и необходимостта от издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Приложение:

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1. Характеристика на плана/програмата относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 към ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:

Инвестиционното предложение, свързано с ПУП-ПП включва следните параметри:

Съгласно становище с изх. номер ЕСО-1010#1/24.02.2020г. на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, електрозахранването на бъдещата “Фабрика за алуминиеви профили” ще се осъществи чрез изграждане на нова кабелна линия СрН, присъединена към новооборудвана килия КРУ № 11 в РУСН на п/ст “Шумен изток”.

При реализиране на обекта се предвижда изграждането на кабелна линия от на п/ст “Шумен изток” до проектен трафопост тип БКТП /на посоченото в ситуацията място/ в имот на Възложителя.

Избран е кабел NA2XS(F)2Y 3x1x185/25мм², като типа и сечението на кабела 20кV - по:

- устойчивост на токове на късо съединение;
- токово натоварване при максимален товар и
- спад на напрежение.

Трасе на кабелната линия

При определяне трасето на захранващите кабели са спазени изискванията на Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти, както и разпоредбите на Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.

Първоначално ще се извърши трасиране на кабелната линия по трасе посочено в приложената ситуация.

Трасето на кабелната линия 20кV в участъка след излизането от територията на п/ст „Шумен изток“ до проектния трафопост тип БКТП, преминава през поземлени имоти от землището на гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен, представляващи полски пътища, пасища и в сервитутите на пътища от републиканската мрежа – I клас – предимно в банкетата:

Преминава през поземлени имоти, както следва:

- ПИ' 83510.53.6, ПИ 83510.53.15, ПИ 83510.53.41, ПИ 83510.665.140 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път;
- ПИ 83510.53.7 с НТП: За път от републиканската пътна мрежат
- ПИ 83510.53.11, ПИ 83510.665.139 с НТП: Друг вид земеделска земя;
- ПИ 83510.53.13 с НТП: Пасище;
- ПИ 83510.665.136 с НТП: За линии на релсов транспорт;
- ПИ 83510.63.15 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път
- ПИ 83510.63.2 с НТП: Изоставена орна земя.

Премахва през поземлени имоти, както следва:

- ПИ 83510.58.11, ПИ 83510.665.130 с НТП: За първостепенна улица;
- ПИ 83510.665.84 с НТП: За животновъден комплекс;
- ПИ 83510.665.114 с НТП: За друг озеленени площи;
- ПИ 83510.665.115 с НТП: За линии на релсов транспорт;
- ПИ 83510.665.125, ПИ 83510.692.61, ПИ 83510.693.18, ПИ 83510.693.47 с НТП: За второстепенна улица;

до достигане имота на Възложителя 83510.693.51, както и на територията на същия имот до мястото на изграждане на бъдещият трафопост тип БКТП.

Изтеглянето на кабелната електропроводна линия 20kV до новия трафопост ще се осъществи през терени, подробно описани, като:

- през урбанизирана територия, в зона на свободни площи, на разстояние не по-малко от 0,6 метра от имотни граници, улично платно, регулационни линии, съществуващи и бъдещи застроявания;
- през терени извън урбанизирана територия, кабелното трасе се полага на разстояние не по-малко от 2,0 метра от имотни граници на съответните парцели до които преминава. */Виж Работни чертежи Лист 1/5 – Лист 3/5 - Ситуация кабелно трасе/.*
- на част от територията на Индустриален парк Шумен, проектните кабели се изтеглят в съществуваща кабелно-тръбна мрежа.

Всички съществуващи комуникации, преди започване на работа по проекта, ще се обозначат трайно. С проекта се предвижда направата на необходимия брой шурфове с цел точното ситуиране на съществуващите комуникации по трасето /където има такива/.

Изпълнението на дейностите по изграждане на кабелното трасе ще се изпълняват в съответствие с Раздел IX „Полагане на кабели в земя“, на Глава тринадесета от Наредба 3 – УЕУЕЛ.

На територията на П/ст „Шумен изток“, след излизане от КРУ №11, проектните кабели ще се положат по съществуващи кабелни лавици в кабелното пространство под разпределителната уредба РУСН, след което през общ кабелен канал до мястото на излизане на кабелите от територията на П/ст „Шумен изток“ и достигане на кабелен репер №1.

След кабелен репер 1 до кабелен репер 23, проектното решение предвижда, кабелите средно напрежение тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185/25 мм²) да бъдат положени в кабелен изкоп с размери 1,3/0,4м., 1,1/0,4м. и 0,8/0,4м. /посочените размери са различни за съответните участъци в зависимост от вида на терените в които се полагат и са детайлно посочени в приложения *Отис кабелно трасе/* преминаващ през свободен терен на разстояние не по-малко от 0,6 метра от имотни граници, бордюри, огради и съществуващи изградености в урбанизираните територии на Община Шумен, както и на разстояние не по-малко от 2,0 метра от границите на съответните поземлени имоти извън урбанизираните територии.

Пресичането на бул. “Симеон Велики“ в участъка между кабелни репери 23 и 25, ще се извърши чрез сондаж и полагане на тръба за кабелна защита Ф140, през която ще се изтегли захранващата линия.

От кабелен репер 25 до кабелен репер 42, проектното решение предвижда, кабелите средно напрежение тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185/25 мм²) да бъдат положени в кабелен изкоп с размери 0,8/0,4м. преминаващ през северният тротоар на бул. “Симеон Велики“, западния

тротоар на обслужваща улица и в имот граничещ с ЖП линия София-Варна, през терени с трайни настилки, както и в свободен терен на разстояние не по-малко от 0,6 метра от имотни граници, бордюри, огради и съществуващи изградености изцяло в урбанизирана територия на Община Шумен.

Пресичането на асфалтираните подходи към съответните имоти, както и пресичането на обслужващата улица /между кабелен репер 38 кабелен репер 39/ ще се извърши посредством сондаж, като кабелите СрН ще бъдат изтеглени в дебелостенна HDPI тръба $\Phi 140$ мм в зоната на сондажа. При невъзможност от направа на сондаж, пресичането ще се извърши чрез поетапно прокопаване, чрез направа кабелен изкоп 1,1/0,4м и полагане на PVC тръба за кабелна защита $\Phi 160$, защитена в бетонов кожух, през която ще се изтегли захранващата линия СрН.

Пресичането на съществуваща двойна ЖП линия на км 439+573 в междугарието Шумен - Мътница по втора ЖП линия София-Г. Оряховица-Варна, ще се извърши чрез сондаж и полагане на тръба за кабелна защита $\Phi 140$, през която ще се изтегли захранващата линия. /Виж Работен чертеж Лист 5А, 5Б, 5В/5/. За самото пресичане е изготвен и отделен технически проект /Подобект към настоящата проектна документация/ включващ всички нужни детайли и указания за изпълнение.

След кабелен репер 43 до кабелен репер 61, проектното решение предвижда, кабелите средно напрежение тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185/25 мм²) да бъдат положени в кабелен изкоп с размери 1,3/0,4м. и 1,1/0,4м. на разстояние не по-малко от 2,0 метра от границите на съответните поземлени имоти. Пресичането между кабелни репери 58 и 59 ще се извърши посредством сондаж, като кабелите СрН ще бъдат изтеглени в дебелостенна HDPI тръба $\Phi 140$ мм в зоната на сондажа.

От кабелен репер 61 до кабелен репер 64, както и от кабелен репер 65 до съществуваща кабелна шахта Ш1, проектното решение предвижда, кабелите средно напрежение тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185/25 мм²) да бъдат положени в кабелен изкоп с размери 0,8/0,4м. преминаващ през територията на Индустриален парк Шумен, в свободен терен на разстояние не по-малко от 0,6 метра от имотни граници, бордюри, огради и съществуващи изградености изцяло в урбанизирана територия на Община Шумен.

Пресичането на асфалтираните подходи към съответните имоти, както и пресичането на обслужващата улица /между кабелен репер 61-62 и кабелен репер 63-64/ ще се извърши посредством сондаж, като кабелите СрН ще бъдат изтеглени в дебелостенна HDPI тръба $\Phi 140$ мм в зоната на сондажа.

Пресичането на Републиканският път I-7 "Силистра - Шумен - Ямбол" при км 115+787 ще се извърши посредством сондаж.

Между съществуваща кабелна шахта Ш1 до съществуваща кабелна шахта Ш3, проектните кабели СрН ще се изтеглят в свободни тръби $\Phi 160$ мм от съществуваща кабелно-тръбна мрежа.

След кабелна шахта Ш3 и влизайки в имота на Възложителя и достигайки кабелна шахта Ш9, а от там и в проектния трафопост БКТП, проектните кабели СрН ще се изтеглят изцяло в PVC тръби $\Phi 160$ мм за кабелна защита и типови кабелни шахти за монтаж извън пътно платно, по начин подробно описан в приложеният работен чертеж. Проектното решение предвижда при изграждането на кабелното трасе на територията на имота на Възложителя да се предвиди полагането и на резервна PVC тръба $\Phi 110$.

По така оформеното трасе се полага новия кабел тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185/25 мм²), подвързва се в сноп на всеки 3м, както и се монтират кабелни марки с указание за типа на кабела при реперните точки.

С проекта се предвижда, преди полагане на кабела в кабелния изкоп, да се направи подложка от 0.1 м. с пясък или пресята пръст. След това кабела се полага и отново се насипва 0.1 м. пясък или пресята пръст. До 0,35 м. където ще се положи сигналната лента, необходимо е да се засипе изкопа с мека пръст, без камъни. Всички нарушени трайни настилки ще се възстановят. Трасето на кабела ще се реперира.

В кабелното пространство на РУСН на п/ст „Шумен изток“ ще се остави резерв от поне 2м. кабел, който да се положи като „УХО“, да не се навива в кръг. Такъв резерв ще се остави и при влизането на кабела в кабелното пространство на проектния трафопост - БКТП.

На кабелните глави в КРУ №11 в РУСН на п/ст „Шумен изток“ и в новопроектираният трафопост БКТП, на кабелите ще се поставят трайни надписни табелки, съдържащи информация за типа, сечението, дължината и предназначението на кабела. Същият вид табелки ще се поставят и в кабелните шахти както и при направените сондажи.

Преди пуска кабелите да се изпробват от лаборатория и състави протокол.

При изпълнение на проекта ще се имат предвид всички предложения и допълнения на съгласувателните инстанции. За всички допълнително възникнали работи е необходимо да се уведоми Възложителя и това да се отразява в заповедната книга на обекта и чертежите.

При необходимост от изместване на проектните трасета по настоящата разработка да се търси съдействието на проектанта.

Изисквания при полагане на кабелите в изкопи:

При полагането на кабелите да се спазват всички предписания на действащите нормативни документи като:

Допуска се при недостатъчно място намаляването на хоризонталните отстояния, както следва:

1. силови кабели с напрежение до 35 kV от съобщителни кабели - до 0,10 m при условие, че единият от двата вида кабели е положен в негорими тръби;

2. силови кабели с напрежение 110 kV от силови кабели за всички напрежения - до 0,30 m при условие, че единият от двата вида кабели е положен в негорими тръби или между тях са поставени вертикални негорими прегради (например базалтови плочи);

3. силови кабели за всички напрежения от топлопровод - до 0,50 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода по целия участък на сближаване не допуска допълнително нагриване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата ѝ с повече от 5° C - за кабели с напрежение 20 kV;

4. силови кабели за всички напрежения от кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени така, че не пречат при експлоатацията на съоръжението.

Допуска се при недостатъчно място намаляването на вертикалните отстояния, както следва:

1. силови кабели от топлопровод - до 0,25 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода в участъка на пресичане и на 2 m от всяка негова страна не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата ѝ с повече от 5° C - за кабели с напрежение 20 kV;

2. силови кабели за всички напрежения до нефтопровод или газопровод - до 0,25 m при условие, че кабелите са положени в стоманена тръба на разстояние, равно на широчината на пресичането и по 2 m от всяка страна;

3. силови кабели за всички напрежения до кабелни съоръжения - до допирание при условие, че кабелите са положени в негорими тръби, така че не пречат при отваряне на съоръжението, ако това е необходимо.

При необходимост от изместване на проектните трасета по настоящата разработка да се търси съдействието на проектанта.

Кабелна арматура 20 kV

За подвързването на кабелите предмет на проекта към КРУ 11 в п/ст „Шумен изток“, както и в проектния трафопост БКТП, се предвижда използването на специализирани кабелни глави 24kV, за монтаж на закрито.

Монтажа на кабелните глави следва да се изпълни от квалифицирани специалисти и съгласно заводските инструкции на производителя.

ВАЖНО: Стриктно да се изпълняват разпоредбите на Чл. 1684 за изискванията по условията за пожарна безопасност при полагането на проводници и кабели, тръби и кожуси с проводници и кабели в тях, посочени в табл. 71 на Наредба 3.

Изпълнение на СМР

СМР се изпълняват в условията на действаща п/ст „Шумен изток“, което налага стриктно спазване на предвидените в „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ. бр. 34/2004г., ... ДВ. бр. 92/2013г.) организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасността при работа. Работещите да притежават изискващата се валидна квалификационна група по електробезопасност.

При извършване на СМР да се спазват и регламентирания изисквания в „Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“;

Строителят следва да осигури:

- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия;
- необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове;
- инструктажа, обучението и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- и др. в съответствие с горе цитираната Наредба № 2;

До работа се допускат само работещи и други лица, които използват осигурените им лични предпазни средства и специални и работни облекла.

За приемането и въвеждането в експлоатация на подобекта е необходимо да се изпълнят профилактични и функционални изпитания на електросъоръженията на обекта, които да изпълнят изискванията на Наредба № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обнародвана ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г.

Основните електрически показатели, обект на контрола при изпълнението и приемането на електромонтажните работи, съгласно наредбата са:

- непрекъснатост на жилата на кабелите;
- сигурност на електрическите съединения;
- електрическа изолация между частите с различна полярност или потенциал;
- заземяване;
- защита срещу поражения от електрически ток;
- маркировка (цветова, чрез букви, цифри и знаци, табелки и др.);
- функционална годност.

Електрическата изолация между частите с различна полярност или потенциал се проверява чрез:

- измерване на съпротивлението на изолацията, като измерените стойности ще да превишават минималните допустими стойности, определени в съответния нормативен акт или в проекта;
- определяне на електрическата якост на изолацията, като изолацията ще да издържа без пробив или пропълзяване нормираното изпитвателно напрежение за определеното време (тази проверка се извършва, когато се изисква от съответния нормативен акт).

Непрекъснатостта на проводниците се установява преди полагането или прокарването им чрез измерване на съпротивлението.

В зависимост от специфичните характеристики на подобекта, профилактични изпитания, проверка и контрол се извършва на:

- Силовите кабели средно напрежение 20кV
- Заземителната инсталация на килиите

За резултатите от профилактичните и функционалните изпитания на елементите на електроизграждане на подобекта ще се съставят протоколи, които ще се неразделна част от документацията за приемане и пускане в експлоатация на обекта.

При пусковите дейности да се спазват технологията и изискванията на БХТПБ при изграждане на кабелни линии СН и работа в Закрити разпределителни уредби /ЗРУ/.

За извършването на дейности по обекта да се допуска само персонала придобил съответната квалификация.

Обслужващият персонал трябва да има удостоверение за успешно положен изпит по "Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения".

Като приложение към настоящото уведомление */Приложение № 4/* са представени:

- Становище за присъединяване на ЕСО ЕАД;
- Съгласувателни становища за преминаване за преминаване на трасето на кабелната линия през имоти и съоръжения.

б) място на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми;

Устройствените планове в съответствие с изискванията на чл. 7 и 10 ЗУТ имат за цел:

- да създават планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на териториите, обвързано с документите за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и с документите за стратегическо планиране на пространственото развитие, регламентирани в Закона за регионалното развитие (ЗРР);
- да създават условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално-икономическо развитие;
- да осигуряват равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране на правата им;
- да определят границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;
- да определят насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии и зони с оглед постигане на оптимална териториална структура;
- да създават възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение;
- да предвиждат подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските;
- да определят устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение и да осигуряват опазването на недвижимото културно наследство;
- да определят правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет на устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях.

Подробните устройствени планове (ПУП), заемат второ място в йерархия на планиране след общия устройствен план (ОУП). Същите оказват влияние върху ОУП единствено в територията, за която се разработват.

Изработваният ПУП има за цел да създаде нормативна и устройствена допустимост, съгласно чл.64 ал.2, чл.70 ал.2, чл.98а и чл.59 ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за инвестиционно проектиране по реда на сега действащия ЗУТ на ОБЕКТ: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51"

След процедирането и одобряването му, по силата на влезлия в сила ПУП възниква сервитут и ограничен режим на ползване на имотите, през които преминава, в полза на енергийното предприятие на основание чл. 64 ал.4 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, както и право на безвъзмездно прокарване на проводите и съоръженията през имоти - публична държавна или общинска собственост на основание чл.67 от ЗЕ.

Така "ВИАС" ЕООД, придобива качеството възложител на основание чл.161 ал.1 от

ЗУТ, като лице имащо право да строи в чужди имоти по силата на Закона за енергетиката.

Задачите които решава ПУП са свързани с :

- осигуряване възможност за присъединяване към изградената електропреносна мрежа.
- определяне обхвата на възникващите сервитути и ограничен режим на ползване на имотите, през които преминава трасето, във връзка с изискването за определяне на обезщетение по чл.193 ал. 8 от ЗУТ преди издаване на заповедите по чл.193 ал.4 от ЗУТ.

Предвид съществуващите и необходимите мощности е решено включването на ПИ 83510.693.51, както следва:

- Полагане ел. кабел 20 kV до ПИ 83510.693.51 в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен;

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:

Изработваният ПУП има за цел да създаде нормативна и устройствена допустимост, съгласно чл.64 ал.2, чл.70 ал.2, чл.98а и чл.59 ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за инвестиционно проектиране по реда на сега действащия ЗУТ на ОБЕКТ: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51".

Изработваният ПУП има за цел да създаде нормативна и устройствена допустимост, съгласно чл.64 ал.2, чл.70 ал.2, чл.98а и чл.59 ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за инвестиционно проектиране по реда на сега действащия ЗУТ на ОБЕКТ: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51"

След процедирането и одобряването му, по силата на влезлия в сила ПУП възниква сервитут и ограничен режим на ползване на имотите, през които преминава, в полза на енергийното предприятие на основание чл. 64 ал.4 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, както и право на безвъзмездно прокарване на проводите и съоръженията през имоти - публична държавна или общинска собственост на основание чл.67 от ЗЕ.

Така "ВИАС" ЕООД, придобива качеството възложител на основание чл.161 ал.1 от ЗУТ, като лице имащо право да строи в чужди имоти по силата на Закона за енергетиката.

Задачите които решава ПУП са свързани с :

- осигуряване възможност за присъединяване към изградената електропреносна мрежа.
- определяне обхвата на възникващите сервитути и ограничен режим на ползване на имотите, през които преминава трасето, във връзка с изискването за определяне на обезщетение по чл.193 ал. 8 от ЗУТ преди издаване на заповедите по чл.193 ал.4 от ЗУТ.

Предвид съществуващите и необходимите мощности е решено включването на ПИ 83510.693.51, както следва:

- Полагане ел. кабел 20 kV до ПИ 83510.693.51 в землището на гр. Шумен, общ.

Шумен, област Шумен;

Утвърждаването на ново трасе на електропровод, който ще бъде изграден подземно и при засягане единствено на терени, които пряко и/или косвено са повлияни от човешката дейност е в пълно съответствие с принципите на устойчиво развитие. Възстановяването на терените след изграждането на кабелната линия ще гарантира възможността за нормално протичане на биологични процеси на обитаващите организми.

Кабелното трасе не предполага въздействие върху здравето на хората.

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда:

Изработваният ПУП има за цел да създаде нормативна и устройствена допустимост, съгласно чл.64 ал.2, чл.70 ал.2, чл.98а и чл.59 ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за инвестиционно проектиране по реда на сега действащия ЗУТ на ОБЕКТ: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51".

Инфраструктурните обекти са от високо значение за развитието на урбанизираните територии. Избраният метод и технология на изпълнение ще гарантират изпълнението на национални и европейски цели в областта на околната среда.

е) наличие на алтернативи:

Нулева алтернатива.

Нулевата алтернатива се свежда до липса на възможност за експлоатиране на новострояща се производствена мощност - "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51, при което:

- ще се възпрепятства усвояването на индустриален терен;
- ще бъде възпрепятствано разширяване и подобряване на производствената дейност в промишлената зона.

Изброените фактори са достатъчен аргумент за отхвърляне на нулева алтернатива по отношение реализиране на инвестиционното предложение.

Алтернативи по местоположение.

Във връзка с ПУП-ПП не са разгледани други алтернативи по отношение на местоположение поради следните фактори:

- разгледаното трасе заема възможно най-краткия път за достигане на кабелната линия до производствената площадка;
- засегнати са терени, които пряко и/или косвено са повлияни от човешката дейност е в пълно съответствие с принципите на устойчиво развитие;
- подземното изграждане на трасето гарантира липса на въздействия по време на експлоатацията.

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:

Подробните устройствени планове (ПУП), заемат второ място в йерархия на планиране след общия устройствен план (ОУП). Същите оказват влияние върху ОУП единствено в

територията, за която се разработват.

Изработваният ПУП има за цел да създаде нормативна и устройствена допустимост, съгласно чл.64 ал.2, чл.70 ал.2, чл.98а и чл.59 ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за инвестиционно проектиране по реда на сега действащия ЗУТ на ОБЕКТ: "Външно кабелно електрозахранване 20kV на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ ХХ, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51"

След процедирането и одобряването му, по силата на влезлия в сила ПУП възниква сервитут и ограничен режим на ползване на имотите, през които преминава, в полза на енергийното предприятие на основание чл. 64 ал.4 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, както и право на безвъзмездно прокарване на проводите и съоръженията през имоти - публична държавна или общинска собственост на основание чл.67 от ЗЕ.

Така "ВИАС" ЕООД, придобива качеството възложител на основание чл.161 ал.1 от ЗУТ, като лице имащо право да строи в чужди имоти по силата на Закона за енергетиката.

Задачите които решава ПУП са свързани с :

- осигуряване възможност за присъединяване към изградената електропреносна мрежа.
- определяне обхвата на възникващите сервитути и ограничен режим на ползване на имотите, през които преминава трасето, във връзка с изискването за определяне на обезщетение по чл.193 ал. 8 от ЗУТ преди издаване на заповедите по чл.193 ал.4 от ЗУТ.

Предвид съществуващите и необходимите мощности е решено включването на ПИ 83510.693.51, както следва:

- Полагане ел. кабел 20 kV до ПИ 83510.693.51 в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен;

„ВИАС“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, производство на стоки с цел продажба, лизингова, спедиционна, превозна и складова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, инвестиционна, инженерно-внедрителска, информационна рекламна и борсова дейност. внос и износ и търговия с алуминиев прокат и алуминиева дограма. производство и продажба на ПВХ профили, както и всички дейности незабранени от закона.

Кабелното трасе е от високо значение за функционирането на новостроящата се Фабрика за алуминиеви профили.

Модерното технологично оборудване на завода и прилагането на съвременни методи за механична и повърхностна обработка, оцветяване на алуминиеви профили позволяват производството на качествени продукти в съответствие с европейските стандарти.

След направен обстоен анализ на развитието на пазарната икономика в страната, инвеститора е стигнал до заключението, че видовете дейности заложи в инвестиционното намерение са необходими и гарантират висока рентабилност на вложените инвестиции.

Бъдещото развитие на региона, в който ще се реализира инвестиционното предложение, също обуславя необходимост от такава дейност. Като основна цел на развитие ръководството на

Дружеството са заложили разширяване и модернизиране на дейността си и разкриване на работни места в район с ниска заетост.

Като резултат от изложените мотиви ръководството на „ВИАС“ ЕООД предприема настоящото инвестиционно предложение. Въпреки необходимостта от значителни инвестиции, ръководството на дружеството счита, че предвидените технологични инсталации и функционирането на нови и ефективни съоръжения ще окаже значителен положителен икономически, социален и екологичен ефект.

Необходимостта от осъществяване на това инвестиционно предложение в посочения район е висока не само за инвеститора. Въвеждането в експлоатация на нови модерни производствени мощности ще осигури постоянни работни места за местното население.

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма:

ПУП-ПП е свързан с вече одобрено инвестиционно предложение „Изграждане на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк - Зона „С“ в УПИ IV, кв. 16, представляващ поземлен имот с идентификатор 83510.693.4 (с площ 18914 кв.м) и УПИ V, кв. 164 представляващ поземлен имот с идентификатор 83510.693.5 (с площ 19094 кв.м) по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, за което е издадено становище на РИОСВ-Шумен с изх. № УИН-362/05.09.2019 г. и Решение № ШУ-13-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Във връзка с реализирането на обекта е необходимо издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

4. Характеристики на последиците и пространството, което е вероятно да бъде засегнато, като се отчитат по-специално:

а) вероятността, продължителността, честотата и обратимостта на последиците:

Вида на въздействието на плана е представено по отделно по компоненти в табличен вид:

Вероятност на поява на въздействието

Компоненти	Вероятност на поява на въздействието
По време на СМР	
Атмосферен въздух	Неорганизираните емисии от транспорт и строителна техника
Води	Не се очаква въздействие
Повърхностни	Не се очаква въздействие
Подземни	Не се очаква въздействие
Почви и земни недра	Не се очаква замърсяване на почвите и земните недра
Биологично разнообразие	Не се очаква въздействие
Флора	Не се очаква въздействие върху дивата флора
Фауна	Не се очаква въздействие върху дивата фауна
Природни обекти/ защитени територии	Не се очаква въздействие върху защитената зона
По време на експлоатация	
Атмосферен въздух	Не се очаква въздействие
Води	Не се очаква въздействие
Повърхностни	Не се очаква въздействие
Подземни	Не се очаква въздействие
Почви и земни недра	Не се очаква замърсяване на почвите и земните недра

Биологично разнообразие	Не се очаква въздействие
Флора	Не се очаква въздействие върху дивата флора
Фауна	Не се очаква въздействие върху дивата фауна
Природни обекти/ защитени територии	Не се очаква въздействие върху защитена зона

Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Компоненти	Продължителност на въздействието	Честота на въздействието	Обратимост на въздействието
По време на СМР			
Атмосферен въздух			
Неорганизиран емисии от транспорт и товаро-разтоварни дейности	Краткотрайни при извършване транспорт и товаро- разтоварни дейности	Временно	Ефектът се прекратява при спирането на въздействието
Емисии на интензивно миришещи вещества	Не се очаква въздействие		
Води			
Повърхностни	Не се очаква въздействие	-	-
Подземни	Не се очаква въздействие	-	-
Почви и земни недра			
При изкопни дейности	Очаква се краткотрайно с ограничен периметър отрицателно въздействие	Временно , краткотрайно	Ефектът се прекратява при спирането на въздействието
Биологично разнообразие			
Флора	Не се очаква въздействие	-	-
Фауна	Не се очаква въздействие	-	-
Природни обекти/ защитени територии	Не се очаква въздействие	-	-
По време на експлоатация			
Атмосферен въздух			
Неорганизиран емисии от транспорт и товаро-разтоварни дейности, мех.дейности	Не се очаква въздействие	-	-
Емисии на интензивно миришещи вещества	Не се очаква въздействие	-	-
Води			
Повърхностни	Не се очаква въздействие	-	-
Подземни	Не се очаква въздействие	-	-
Почви и земни недра	Не се очаква въздействие	-	-
Биологично разнообразие			
Флора	Не се очаква въздействие	-	-
Фауна	Не се очаква въздействие	-	-
Природни обекти/ защитени територии	Не се очаква въздействие	-	-

б) кумулативните въздействия:

Източник на въздействие	Дейности	Оценка на кумулативните въздействия
По време на СМР		
Въздух	Неорганизиран емисии прах по време на СМР на обекта	Слабо въздействие, пренебрежимо ниска степен на кумулативен ефект
Отпадъчни води	Липсва въздействие	Липсва
Отпадъци	Липсва въздействие	Липсва
Подземни води	Липсва въздействие	Липсва
Почви	При изкопни дейности	Слабо въздействие. Липсва на кумулативен ефект
Местообитания на дивата фауна	Липсва въздействие	Липсва
Местообитания на дивата флора	Липсва въздействие	Липсва
По време на експлоатация		
Въздух	Липсва въздействие	Липсва
Отпадъчни води	Липсва въздействие	Липсва
Отпадъци	Липсва въздействие	Липсва
Подземни води	Липсва въздействие	Липсва
Почви	Липсва въздействие	Липсва
Местообитания на дивата фауна	Липсва въздействие	Липсва
Местообитания на дивата флора	Липсва въздействие	Липсва

Отчитайки кумулативния ефект на всички дейности за района на трасето на кабелната линия и предполагаемите въздействия на ПУП-ПП, очакваното въздействие върху околната среда се определя като незначително.

в) трансграничното въздействие:

По време на строително-монтажните дейности – не се очаква извършване на дейности, водещи до трансгранично въздействие;

По време на експлоатацията - не се очаква извършване на дейности, водещи до трансгранично въздействие;

г) рискове за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати):

Подробните устройствени планове (ПУП), заемат второ място в йерархия на планиране след общия устройствен план (ОУП). Същите оказват влияние върху ОУП единствено в територията, за която се разработват.

Изработваният ПУП има за цел да създаде нормативна и устройствена допустимост, съгласно чл.64 ал.2, чл.70 ал.2, чл.98а и чл.59 ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за инвестиционно проектиране по реда на сега действащия ЗУТ на ОБЕКТ: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51"

След процедирането и одобряването му, по силата на влезлия в сила ПУП възниква сервитут и ограничен режим на ползване на имотите, през които преминава, в полза на енергийното предприятие на основание чл. 64 ал.4 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, както и право на безвъзмездно прокарване на проводите и съоръженията през имоти - публична държавна или общинска собственост на основание чл.67 от ЗЕ.

Така "ВИАС" ЕООД, придобива качеството възложител на основание чл.161 ал.1 от ЗУТ, като лице имащо право да строи в чужди имоти по силата на Закона за енергетиката.

Задачите които решава ПУП са свързани с :

- осигуряване възможност за присъединяване към изградената електропреносна мрежа.
- определяне обхвата на възникващите сервитути и ограничен режим на ползване на имотите, през които преминава трасето, във връзка с изискването за определяне на обезщетение по чл.193 ал. 8 от ЗУТ преди издаване на заповедите по чл.193 ал.4 от ЗУТ.

Предвид съществуващите и необходимите мощности е решено включването на ПИ 83510.693.51, както следва:

- Полагане ел. кабел 20 kV до ПИ 83510.693.51 в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен;

Трасето на кабелната линия обхваща източната част на гр. Шумен до площадката на завода в Индустриален парк – Шумен. Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази причина предполагаемите влияния на дейността върху конкретното възникване на здравен риск се ограничава само в района на имота, както по време на СМР, така и по време на експлоатация на площадката.

Фактори, които биха могли да повлияят отрицателно върху населението:

- Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат транспортните средства и товаро-разтоварните дейности. Тези източници са периодично действащи единствено в етапа на СМР. В етапа на експлоатация на кабелната линия не се предполага наличие на шум.
- Неорганизиран емисии в атмосферния въздух - не се очаква значително отрицателно въздействие. Не се предвижда експлоатирането на точкови източници на емисии в атмосферния въздух. Източник на неорганизиран емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действащи единствено в етапа на СМР. Тези транспортни средства изпускат в околната среда незначителни количества замърсители – горивни газове от ДВГ. По време на експлоатацията на кабелната линия не се предполага наличие на емисии.

Като заключение след извършения анализ може да се каже, че дейността по изграждане на кабелната линия няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен, община Шумен и не носи рискове за човешкото здраве или околната среда.

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС:


Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария. Планът не е свързан с експлоатация на съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС.

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати):

Съвременната община Шумен е разположена в централната част на Североизточна България на площ от 630 кв.км (средната българска община е с територия около 436 кв.км). Община Шумен се намира в Североизточния район за планиране. Общината е в средата на област Шумен – на юг граничи с общини Велики Преслав и Смядово, а на север – с общини Каспичан и Хитрино. На изток община Шумен граничи с община Провадия от област Варна, а на запад – с община Лозница от област Разград и община Търговище от област Търговище.

В рамките на общината влизат град Шумен и 26 села – Белокопитово, Благово, Васил Друмев, Велино, Ветрище, Вехтово, Градище, Дибиш, Друмево, Ивански, Илия Блъсково, Кладенец, Коньовец, Костена река, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел, Овчарово, Панайот Волово, Радко Димитриево, Салманово, Средня, Струйно, Царев брод, Черенча. Общата площ на населените места в общината е 36 027 дка, което представлява 5.84 на сто от общата територия. Земеделският фонд е 449 807 дка, в т.ч. обработваема земя – 349 560 дка или 77.7 на сто от общия земеделски фонд. Горският фонд на общината е 114 935 дка. Пътищата и железопътните линии представляват 2.57 на сто или 15 860 дка от територията на общината. Площта на гр. Шумен е 17 700 дка, от които жилищната зона заема 11 140 дка, а зоната за селищно стопанство 6 560 дка. Общата площ на 25-те села от общината е 18 327 дка.

Фигура № 1-1. Местоположение на община Шумен

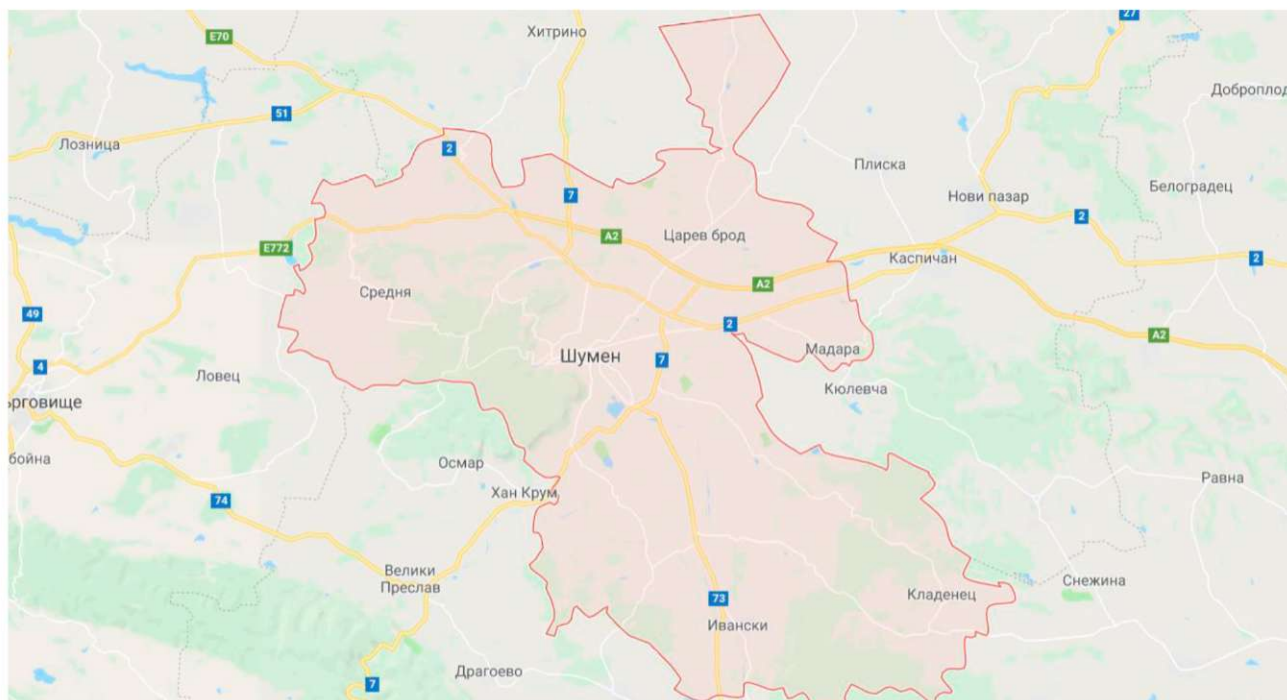

Градът е разположен на важен транспортен кръстопът. През него преминават северната ж.п. линия София-Варна и връзката в посока Шумен Комунари- Южна България. Общата дължина на ж.п.линиите преминаващи през територията на Общината е 30.16 км., като всички са електрифицирани. Удвоените ж.п.линии са 12.31 км. На територията на Общината преминават международните пътища № I-2 Русе- Шумен-Варна, № I-4 София-Търговище-Белокопитово и № I-7 Силистра-Шумен- Ямбол. През територията на Община Шумен ще преминат и 23 км. от автомагистрала Хемус /София-Варна/. При ритмично осигуряване на средства този участък може да бъде изграден в срок до 2006 г. Дължината на междуселищната пътна мрежа в Общината е 226.09 км. Първокласните пътища са 45.455 км., а второкласните – 16.848 км. Пътищата трети клас са 37.200 км., а четвъртокласната пътна мрежа е с дължина 130.420 км. Асфалтираните пътища представляват 68.4% или 154.62 км. от общата дължина

на междуселищната пътна мрежа. На територията на града има 220 км. градска пътна мрежа, изцяло покрита с трайни настилки, от която 90% са асфалтирани и 10% павирани.

Настоящия план представлява „ПУП за елементи на техническата инфраструктура: Обект: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51““.

Планът обхваща:

I. Парцеларен план - през поземлени имоти от землището на гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен, представляващи полски пътища, пасища и в сервитутите на пътища от републиканската мрежа - И клас - предимно в банката, без да се допуска преминаване през земеделски земи.

ОПИСАНИЕ НА ТРАСЕТО: Премахва през поземлени имоти, както следва:

- ПИ 83510.53.6, ПИ 83510.53.15, ПИ 83510.53.41, ПИ 83510.665.140 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път;
- ПИ 83510.53.7 с НТП: За път от републиканската пътна мрежа;
- ПИ 83510.53.11, ПИ 83510.665.139 с НТП: Друг вид земеделска земя;
- ПИ 83510.53.13 с НТП: Пасище;
- ПИ 83510.665.136 с НТП: За линии на релсов транспорт;
- ПИ 83510.63.15 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път
- ПИ 83510.63.2 с НТП: Изоставена орна земя.

II. Специализирана план - схема за енергоснабдяване – в урбанизираната територия на гр. Шумен, общ. Шумен

ОПИСАНИЕ НА ТРАСЕТО: Премахва през поземлени имоти, както следва:

- ПИ 83510.58.11, ПИ 83510.665.130 с НТП: За първостепенна улица;
- ПИ 83510.665.84 с НТП: За животновъден комплекс;
- ПИ 83510.665.114 с НТП: За друг озеленени площи;
- ПИ 83510.665.115 с НТП: За линии на релсов транспорт;
- ПИ 83510.665.125, ПИ 83510.692.61, ПИ 83510.693.18, ПИ 83510.693.47 с НТП: За второстепенна улица;

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО: 3271,38м. - между върхове на чупките от 1 - 115.

Планът не засяга жилищни територии и не предполага пряко или косвено въздействие върху числен брой население.

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишението на стандартите за качество на околната среда или пределните стойности; интензивно земеползване):

Настоящия план представлява „ПУП за елементи на техническата инфраструктура: Обект: "Външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили" в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51““.

ПУП-ПП ще се реализира в рамките на имоти, в които не попада в зони и обекти от материалното и културно-историческото наследство в района. Територията на която ще се реализира е урбанизирана и земеделска, която не е свързана с интензивно земеползване.

Полагането и експлоатацията на кабелната линия не е свързана с емисии на замърсители в компонентите на околната среда и/или факторите влияещи върху околната среда. Поради тази причина не се предполага превишение на стандартите за качество на околната среда.

з) въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:

- По време на строително-монтажните дейности – не се очаква се въздействие. ПУП-ПП ще се реализира в рамките на имоти, които са вече засегнати от човешката дейност. Не се предполага промяна в характерния за района ландшафт.
- По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. Кабелната линия, с която е свързан ПУП-ПП, ще бъде подземна и няма да промени съответния ландшафт.

По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района. Реализирането на плана не предполага въздействие върху ландшафта в района, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:

Одобряването на плана и контрола по прилагането му е в компетенцията на Община Шумен. Контрол по прилагане на плана и спазване на заложените мерки и условия във връзка с опазване на околната среда се извършва от РИОСВ - Шумен .

Контрол по прилагане на плана и спазване на заложените мерки и условия във връзка с опазване на човешкото здраве се извършва от РЗИ Шумен. Мерките, които следва да се приложат за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве започват от етапа на изпълнение на плана. По този начин ще се гарантира минимизиране на причините, които могат да окажат отрицателно въздействие в етапа на експлоатация на обекта.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица № 6-1.

Таблица № 6 -1. Мерки за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана , в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве

№ по ред	Мерки	Период/фаза	Резултат на изпълнение
1	2	3	4
1	Изготвяне и прилагане на План за управление на строителните отпадъци в съответствие с Чл. 4, ал. 1 от Наредба за управление на	По време на СМР	Опазване на чистотата на водите, въздуха , почвите

	строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.		и законосъобразно управление на отпадъците
2	Строителните работи да се ограничат само в имотите по утвърденото трасе	По време на СМР	Опазване на съседните терени от замърсяване
3	Прилагане на техники за редуцирана на разпръскване – оросяване на повърхности и използване на готови строителни смеси	По време на СМР	Намаляване на нсорганизираните емисии
5	Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци до последващо оползотворяване или обезвреждане	По време на СМР	Екологосъобразно третиране на отпадъците
6	Необходимост от разделно събиране на отпадъците	По време на СМР	Екологосъобразно третиране на отпадъците
7	Използване на ЛПС от работещите	По време на СМР	Опазване на човешкото здраве
8	Провеждане на инструктажи за безопасност при съответните строително-монтажни дейности	По време на СМР	Опазване на човешкото здраве

Експлоатацията на кабелната линия не е свързана с рискове, за които да се набелязват мерки за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана.

7. Информация за платена такса и дата на заплащане - копие от банков превод

Б. Електронен носител – 1 бр. CD

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 16.07.2020 г.

Уведомител: